

ОДО «БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ»



# КАТАЛОГ 2016

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

BESK@TUT.BY

## О предприятии.

**ОДО «Белэлектроспецкомплект»** - электротехническая компания, образованная в 2000г. для разработки и производства современного оборудования для систем электроснабжения объектов промышленного и гражданского назначения. Уже в течение 16 лет нашими основными производственными направлениями деятельности являются:

- изготовление комплектных трансформаторных подстанций в железобетонном корпусе типа КТПБ мощностью до 1250 кВА;
- изготовление камер КСО-305 с выключателями нагрузки типа ВН NAL(F);
- изготовление камер КСО-210 с вакуумными выключателями ISM15-LD-1(BB/TEL);
- изготовление шкафов КРУ-БЭСК с выкатными вакуумными выключателями EVB1-12;
- изготовление шкафов распределительных щитов УКН-БЭСК;
- изготовление выключателей нагрузки типа ВН NAL(F);
- изготовление разъединителей РВЗ;
- изготовление блоков АВР.

На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001:2008. Использование новейших разработок, применение комплектующих ведущих мировых компаний: ABB, EATON, Siemens, Schneider Electric позволяет выпускать электрооборудование высочайших качественных характеристик.

Мы дорожим партнерскими отношениями с нашими Заказчиками и стараемся максимально учитывать их требования к комплектации оборудования, его техническим характеристикам, габаритам и внешнему исполнению. Усилия всех специалистов направлены на создание уникальных и комплексных решений для наших клиентов, среди которых крупнейшие предприятия и организации Республики Беларусь: РУП «Брестэнерго», ГПО «Белоруснефть», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «ТатБелнефтепродукт», ОАО «Амкодор», УП «УКС Мингорисполкома», ОАО «Белэлектромонтаж», ГУКДСП «Круглянская ПМК №266» и многие другие.

Благодарим Вас за интерес, проявленный к продукции нашего предприятия, и надеемся, что в нашем лице Вы обретете надежного поставщика и выгодного партнера.

С уважением,  
Директор ОДО «Белэлектроспецкомплект»  
Шайковский Е.А.

# КАМЕРЫ СЕРИИ КСО-305 БЭСК

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-305 БЭСК на напряжение 6 кВ и 10 кВ, разработанные ОДО «Белэлектроспецкомплект», предназначены для комплектования распределительных устройств трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в системах с изолированной нейтралью.

Камеры КСО-305 БЭСК соответствуют техническим условиям ТУ ВУ190143247.004-2007 и имеют сертификат соответствия N РОСС ВУ.АВ24.Н06979.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры КСО-305 БЭСК позволяют устанавливать их как в бетонные и металлические КТП, так и в кирпичные и встроенные ТП.

| Параметры                                                       | Значение              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Номинальное напряжение                                          | 6 (10)                |
| Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ                    | 7,2 (12)              |
| Номинальный ток главных цепей, А                                | 400; 630; 1250        |
| Номинальный ток шин, А                                          | 400; 630; 1250        |
| Номинальный ток отключения, кА                                  | 8; 12,5; 16; 20; 31,5 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 21; 41; 51            |
| Номинальный ток термической стойкости (1с), кА                  | 30                    |
| Номинальный ток предохранителей, А                              | 2 ... 200             |
| Степень защиты оболочек                                         | IP20                  |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм                              | 750 x 800 x 1900      |
| Масса, кг, не более                                             | 350                   |

Камеры КСО-305 БЭСК следует устанавливать в специальных электропомещениях, которые не находятся во взрывоопасных и пожароопасных зонах согласно «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), утвержденным в установленном порядке.

Камеры КСО-305 БЭСК являются конструкциями защищенного типа, т.е. обеспечивают степень защиты IP20 по ГОСТ 14254 со всех сторон.

Вид климатического исполнения камер КСО-305 БЭСК – УЗ по ГОСТ 15150.

Исполнение камер КСО-305 БЭСК по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1 соответствует группе М1.

### 3 КОМПЛЕКТАЦИЯ

В камерах КСО-305 БЭСК устанавливаются выключатели нагрузки ВН NAL (NALF — с предохранителями).

Многообразие исполнений КСО-305 БЭСК обеспечивается различным сочетанием компонентов: выключатель нагрузки (секционный, для подключения трансформатора), предохранители, разрядники, разъединители (секционный, заземляющий), трансформаторы (тока и напряжения), шинный мост, кабельный и шинный вводы.

Есть возможность установки контактов контроля положения ВН NAL (NALF) и заземлителей для целей блокировки, сигнализации и телемеханики, установки электроприводов на ВН NAL (NALF) для целей телеуправления и организации АВР по стороне 10 кВ;

В камерах КСО-305 БЭСК присутствует приборный отсек для установки аппаратуры телемеханики и вторичных цепей сигнализации и управления, а также приборы контроля наличия напряжения 10 кВ на сборных шинах и на вводном кабеле. В качестве датчиков наличия напряжения используются специальные изоляторы с ёмкостным выходом.

По требованию заказчика может устанавливаться индикатор короткого замыкания (ИКЗ ЕКЛ 1.2);

При установке КСО-305 БЭСК объединяются в щиты. Расположение камер в щите и их номенклатура оговариваются заказчиком в опросном листе, направляемом предприятию-изготовителю.



КСО-305 БЭСК

#### Дополнительные устройства, устанавливаемые в камеры КСО-305 БЭСК

| Номер схемы вторичных цепей | Наличие дополнительных устройств |                          |        |                                     |                         |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------|
|                             | Контакты на главных аппаратах    | Контакты на заземлителях |        | Контакты перегорания предохранителя | Независимый расцепитель |
|                             |                                  | верхнем                  | нижнем |                                     |                         |
| 01                          | X                                |                          | X      |                                     |                         |
| 02                          | X                                |                          | X      | X                                   |                         |
| 03                          | X                                |                          | X      |                                     | X                       |
| 04                          | X                                |                          | X      | X                                   | X                       |
| 05                          | X                                | X                        | X      |                                     |                         |
| 06                          | X                                | X                        | X      |                                     | X                       |
| 07                          | X                                |                          |        |                                     | X                       |
| 08                          | X                                |                          |        |                                     |                         |
| 09                          | X                                |                          |        | X                                   |                         |
| 10                          | X                                |                          |        | X                                   | X                       |



## КСО-305 БЭСК

## Классификационные характеристики камер КСО

Вид камер КСО в зависимости от установленной аппаратуры:

- с выключателем нагрузки
- с выключателем нагрузки и предохранителями
- с выключателем нагрузки, предохранителями и разрядниками
- с выключателем нагрузки, предохранителями и трансформаторами тока
- с разъединителем, предохранителями и трансформаторами напряжения
- с разъединителем
- с разъединителем, предохранителями и трансформаторами тока
- с разъединителем и предохранителями
- с разъединителем и разрядниками
- с разъединителем, предохранителями и разрядниками
- с секционными разъединителями
- с секционным выключателем нагрузки
- с заземляющим разъединителем

Способ защиты от воздействия окружающей среды

- без специальной защиты

Шинные мосты

- шинный мост без разъединителей
- шинный мост с разъединителями

Система сборных шин

- с одной системой сборных шин

Способ разделения фаз

- с неразделенными фазами

Изоляция ошиновки

- с неизолированными шинами

Исполнение линейных высоковольтных вводов

- с кабельными и шинными вводами



Место установки

- внутри электропомещений

Условия обслуживания

- Одностороннее обслуживание

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАМЕР КСО-305 БЭСК

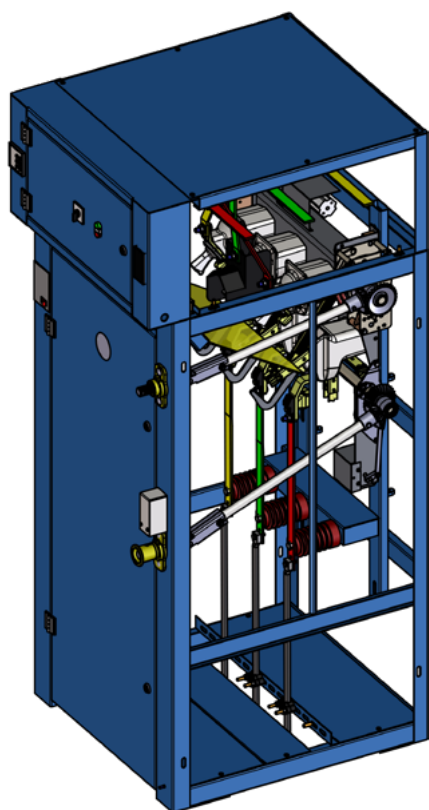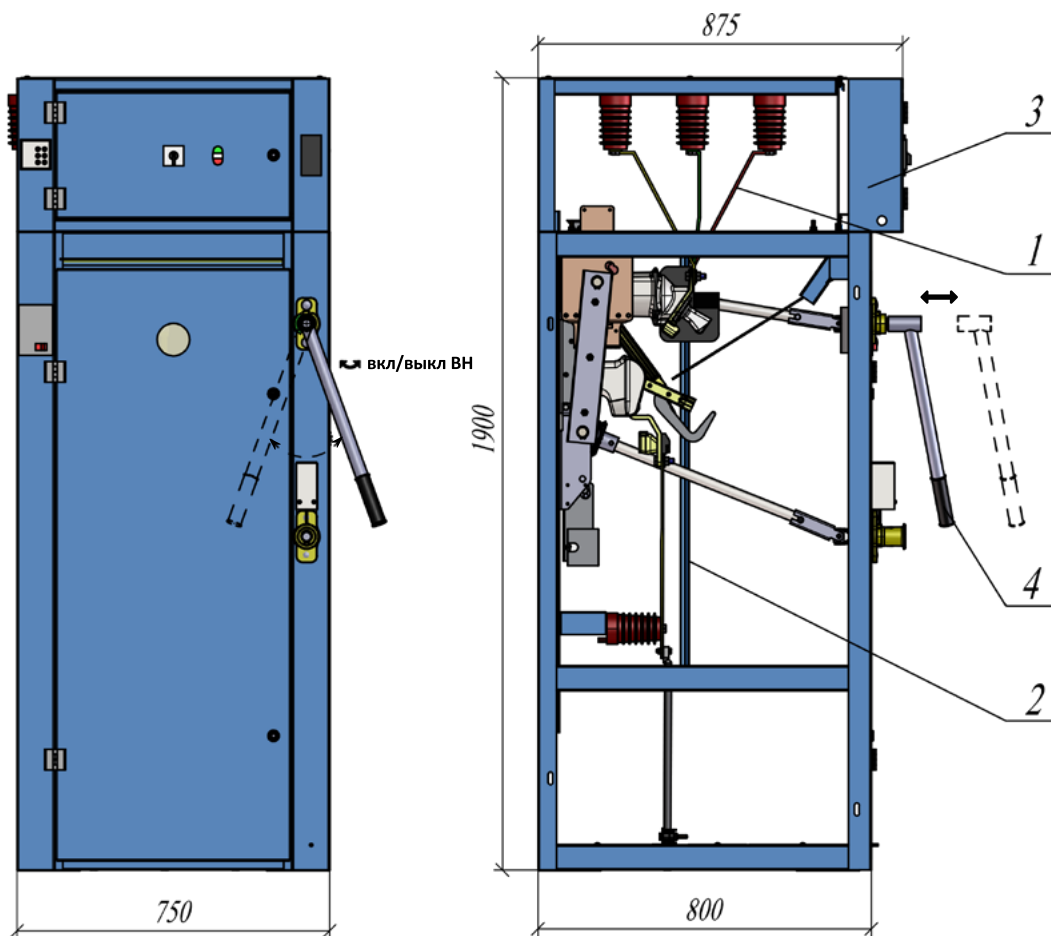

- 1 - отсек сборных шин
- 2 - аппаратный отсек
- 3 - отсек вторичных цепей
- 4-съёмный рычаг поворотного привода

## КСО-305 БЭС

## СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО-305 БЭС

## Камеры КСО с разъединителями

| Номер схемы         | Схема 1 | Схема 1з | Схема 2 | Схема 2р |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|
| Схема главных цепей |         |          |         |          |

## Камеры КСО с выключателями нагрузки

| Номер схемы         | Схема 3 | Схема 3в | Схема 3р |
|---------------------|---------|----------|----------|
| Схема главных цепей |         |          |          |

Параметры ячеек<sup>[1]</sup>  
(схемы 1-21)

Ширина 750 мм  
Глубина 800 мм  
Высота 1900 мм  
Масса, не более 350 кг

## Камеры КСО с выключателями нагрузки

| Номер схемы         | Схема 4 | Схема 4р | Схема 7н |
|---------------------|---------|----------|----------|
| Схема главных цепей |         |          |          |

Камеры КСО с измерительными трансформаторами<sup>[2]</sup>

| Номер схемы         | Схема 5н | Схема 6н | Схема 8н |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Схема главных цепей |          |          |          |

СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО-305 БЭСК

Камеры КСО с измерительными трансформаторами

|                     |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Номер схемы         | Схема 9н | Схема 10 | Схема 11 |
| Схема главных цепей |          |          |          |

Камеры КСО с секционными аппаратами

|                     |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Номер схемы         | Схема 13 | Схема 14 | Схема 16 | Схема 20 | Схема 21 |
| Схема главных цепей |          |          |          |          |          |

Шинные мосты

|                     |        |         |          |
|---------------------|--------|---------|----------|
| Название            | ШМ-305 | ШМР-305 | ШМРЗ-305 |
| Схема главных цепей |        |         |          |

Параметры шинных мостов указываются при заказе

| Торцевые панели <sup>[3]</sup> |      |      |      | Панель с шинами |
|--------------------------------|------|------|------|-----------------|
| Название                       | 24   | 25   | 305  | 305Ш            |
| Ширина, мм                     | 800  | 800  | 800  | 800             |
| Глубина, мм                    | 100  | 30   | 80   | 300             |
| Высота, мм                     | 1900 | 1900 | 1900 | 1900            |
| Масса, кг                      | 20   | 10   | 20   | 50              |


Примечания

1. Ширина и глубина даны без учета съемных защитных элементов, обеспечивающих требуемую степень защиты с задней и боковых сторон.
2. Камеры с измерительными трансформаторами изготавливаются с цоколем высотой 200 мм.
3. Торцевые панели предназначены для зашивки щита из камер КСО с боковых сторон.
4. Камеры с контактами телесигнализации на нижнем заземлителе изготавливаются с цоколем высотой 300 мм.




## КСО-305 БЭСК

КСО - 305 БЭСК - XX - XXX - XX - УЗ

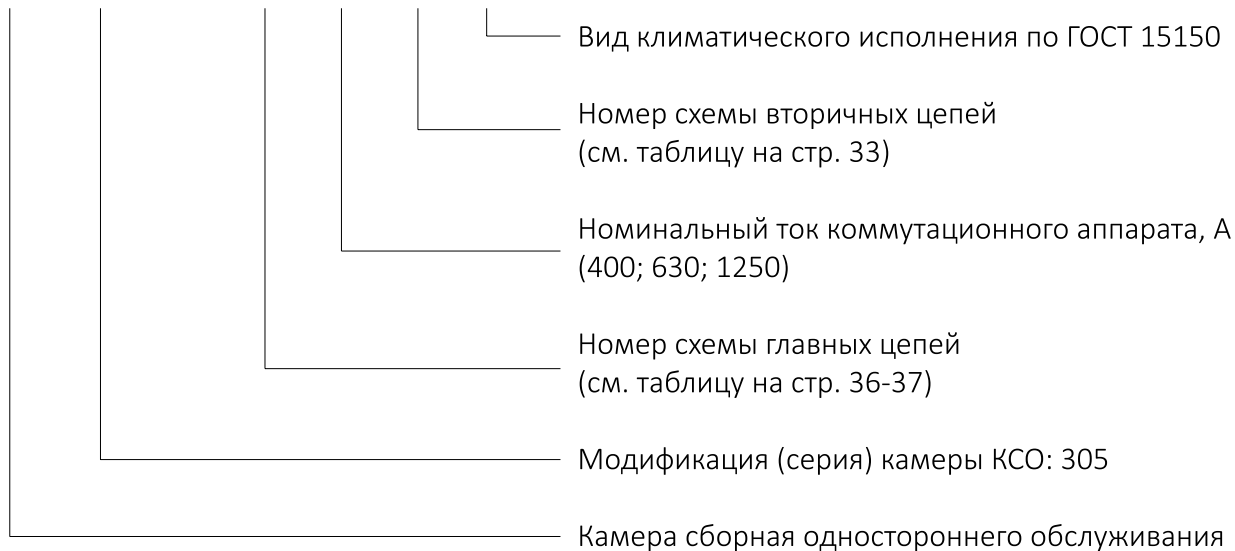

XXX 305 - XXX - XXXX УЗ

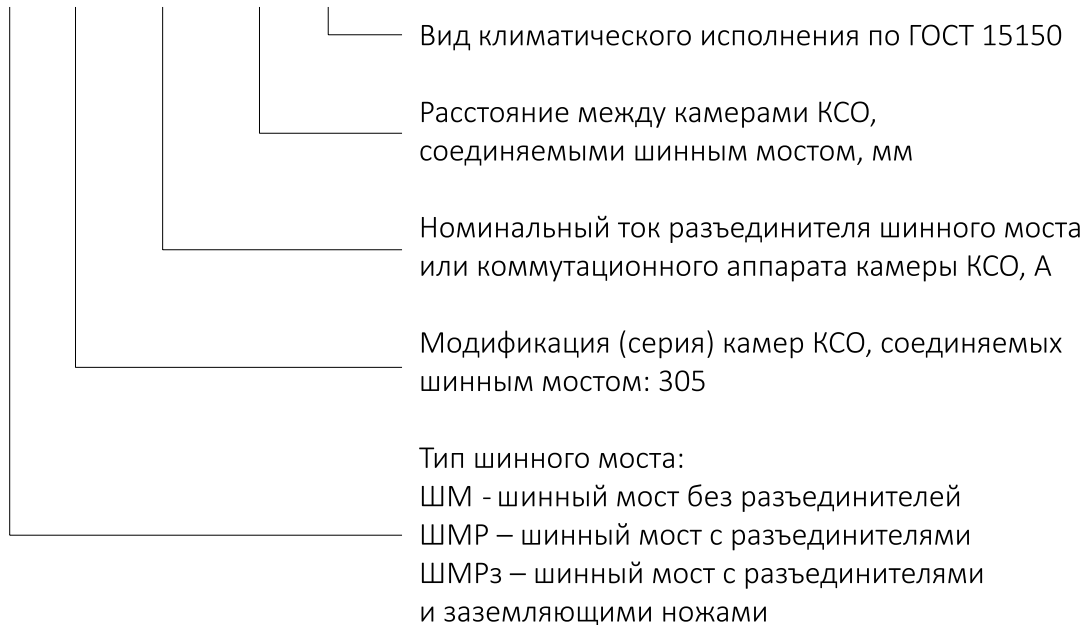

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

|                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Номинальное напряжение, кВ                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер по плану размещения                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение камеры                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер главной схемы                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема главных цепей                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер схемы вторичных цепей                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ток плавкой вставки предохранителя, А                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформаторов тока, класс точности, номинальный ток (А) первичной / вторичной обмоток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформаторов напряжения и номинальные напряжения                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электропривод                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор КЗ                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Указатель наличия напряжения                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эл/магн. блокировка заземлителя                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Схема шинного моста и величина прохода между рядами камер                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик и его адрес                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная организация                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План расположения камер                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СЕРТИФИКАТ**

настоящим удостоверяет, что предприятие

**Общество с дополнительной ответственностью  
«БЕЛЭЛЕКТРОСПЕЦКОМПЛЕКТ»**

220034, г. Минск, Республика Беларусь, ул. Берестянская, д. 12, комн. 113

внедрило и использует **Систему Менеджмента Качества.**

Область деятельности:  
Производство электрооборудования, электрораспределительной и регулирующей аппаратуры. Оптовая торговля электроприборами и электрооборудованием.

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего стандарта:

**ISO 9001 : 2015**

Регистрационный номер сертификата 30200076 QM15  
Действителен с 2016-05-18  
Действителен до 2019-05-17  
Дата сертификации 2016-05-18

**DQS GmbH**

*G. Bleichschmidt*  
Götz Bleichschmidt  
Исполнительный директор

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ВУ.АГ99.Н07891  
Срок действия с 12.05.2016 по 11.05.2019  
№ **2114611**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11АГ99.  
Орган по сертификации продукции ООО "СПБ-Стандарт", 140004, Россия, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 411. Телефон 8(966)093-75-93, адрес электронной почты cs.spb.standart@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные распределительные  
мод.: КРУ-БЭСК. Серийный выпуск ТУ ВУ 190143247.007-2015.

код ОК 005 (ОКП):  
34 1470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 14693-90 (Пп. 2.4; 2.5; 2.6; 2.8.1 – 2.8.9; разд. 3)  
ГОСТ 1516.3-96 (Пп. 4.14; 11.1; 11.2)

код ТН ВЭД России:  
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОДО "Белэлектроспецкомплект".  
Адрес: 220034, г. Минск, ул. Берестянская, д.12, к.113, Республика Беларусь.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОДО "Белэлектроспецкомплект".  
Адрес: 220034, г. Минск, ул. Берестянская, д.12, к.113, Республика Беларусь.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 12731-313-1-16/БМ от 11.05.2016 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 срок действия с 15.12.2015 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа  
заместитель руководителя  
Эксперт

М.Г. Васильева  
инженер, физический

А.Е. Бужацкий  
инженер, физический

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ВУ.АГ99.Н07891  
Срок действия с 28.05.2014 по 27.05.2017  
№ **1646210**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11АГ99.  
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ".  
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Монастырский пер., д.29.  
Физический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимашкина, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-42, факс (499) 726-30-41, адрес электронной почты info@standart-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-210 БЭСК номинальное напряжение до 10 кВ, по ТУ ВУ 190143247.005-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
34 1470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 12.2.007.4-75 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17); ГОСТ 1516.3-96 (П. 4.14)

код ТН ВЭД России:  
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с дополнительной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берестянская, 12-113, Республика Беларусь.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с дополнительной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берестянская, 12-113, Республика Беларусь. Телефон (375 17) 294-52-82, факс (375 17) 294-52-82.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 21СТ-05/2014 от 12.05.2014 г. ИЦООО "ЕВРОСТАИ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Нагорное ш., д. 5.  
Сертификат соответствует системе менеджмента качества изготовителя требованиям стандарта ISO 9001:2008 № 496408 QM08 от 11.04.2013 г. по 10.04.2016 г., выданного "DQS"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытательный контроль: май 2015г., май 2016г.

Руководитель органа  
заместитель руководителя  
Эксперт

Л.В. Козыбук  
инженер, физический

В.Т. Осипович  
инженер, физический

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС ВУ.АГ99.Н07891  
Срок действия с 28.05.2014 по 27.05.2017  
№ **1646209**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № РОСС RU.0001.11АГ99.  
Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ".  
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Монастырский пер., д.29.  
Физический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимашкина, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-42, факс (499) 726-30-41, адрес электронной почты info@standart-test.ru.

ПРОДУКЦИЯ Камеры сборные одностороннего обслуживания типа КСО-305 БЭСК на напряжение 6 кВ и 10 кВ, по ТУ ВУ 190143247.004-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
34 1470

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 12.2.007.4-75 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.13, 3.9, 3.17); ГОСТ 1516.3-96 (П. 4.14)

код ТН ВЭД России:  
8537 20 910 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с дополнительной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берестянская, 12-113, Республика Беларусь.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с дополнительной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Берестянская, 12-113, Республика Беларусь. Телефон (375 17) 294-52-82, факс (375 17) 294-52-82.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 21СТ-05/2014 от 12.05.2014 г. ИЦООО "ЕВРОСТАИ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Нагорное ш., д. 5.  
Сертификат соответствует системе менеджмента качества изготовителя требованиям стандарта ISO 9001:2008 № 496408 QM08 от 11.04.2013 г. по 10.04.2016 г., выданного "DQS"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Испытательный контроль: май 2015г., май 2016г.

Руководитель органа  
заместитель руководителя  
Эксперт

Л.В. Козыбук  
инженер, физический

В.Т. Осипович  
инженер, физический

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ TC RU.C-BY.AB24.B.01064  
Серия RU № **0104452**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г. Москва, Монастырский пер., д.29. Физический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимашкина, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-42, факс (499) 726-30-41, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB76 выдан 25.04.2013 Федеральной службой по аккредитации "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Место нахождения и фактический адрес: город Минск, улица Берестянская, 12-113, Республика Беларусь. Телефон +375 17 294-52-82, факс +375 17 294-52-82, адрес электронной почты bel@nnt.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Белэлектроспецкомплект». Место нахождения и фактический адрес: город Минск, улица Берестянская, 12-113, Республика Беларусь. Фактический адрес: город Минск, улица Берестянская, 12-113, Республика Беларусь.

ПРОДУКЦИЯ Шкафы распределительных щитов типа УКН-БЭСК. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 190143247.006-2014 «Шкафы распределительных щитов серии УКН-БЭСК». Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ТС: 8537 10 99 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № STC-06/2014 от 03.06.2014 г. ИЦ ОО "ЕВРОСТАИ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB76 от 07.02.2013 до 28.10.2016 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 1168 от 02.06.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-08. Срок хранения (сухих, чистых) указан в приложении к продукции. Транспортирование и хранение в соответствии с Положением о перевозке товаров. Маркировка указана на упаковке. На рынке. Изображение в ресурсе в соответствии с Положением о маркировке товаров. Сертификат действителен с 15 мая 2015 г. по 15 мая 2016 г. 2015.

СРОК ДЕЙСТВИЯ 06.06.2014 ПО 05.06.2019

Руководитель органа  
заместитель руководителя  
Эксперт

Л.В. Козыбук  
инженер, физический

В.Т. Осипович  
инженер, физический

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





ОДО «БЕЛЭЛЕКТРОСПЕШКОМПЛЕКТ»  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 220034 г. МИНСК  
УЛ. БЕРЕСТЯНСКАЯ 12 - 113

КОНТАКТЫ

ТЕЛ./ФАКС: +375 17 294-33-15  
+375 17 294-52-82

E-MAIL: [BESEK@TUT.BY](mailto:BESEK@TUT.BY)  
[WWW.BESKTP.BY](http://WWW.BESKTP.BY)